



**DEMANDEUR :**

ADMINISTRATION COMMUNALE  
Madame BAAR Aline  
Employée d'administration  
Rue du Chaudfour, 108  
6860 LEGLISE

Liège, le 20 novembre 2012

**RAPPORT D'ANALYSE : E/12 3310**

**DEMANDE :**

Objet : analyse de trois échantillons d'eau de distribution.

Date : 13/11/2012.

Référence : D13/11/2012.

**PRELEVEMENT(S) :**

3 échantillons prélevés par nos soins le 13/11/2012.

Identification : tableau I.

Réception au laboratoire : 13/11/2012.

**ESSAI(S) :**

Dossier traité : du 13/11/2012 au 20/11/2012.

Résultats : tableau II.


Département Qualité

  
I. HUBIN

Directrice du laboratoire



PIERRE B.

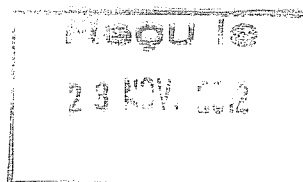

## RAPPORT D'ANALYSE : E/12 3310

### TABLEAU I : Identification échantillon(s).

REF. LABO	REF. CLIENT	SITE	ENDROIT	DESCRIPTION
01-0	Zone 3: Mellier	A.C. de Léglise	Rue du Vivier, 11 – Au compteur	eau de distribution limpide, incolore
02-0	Zone 3: Mellier	A.C. de Léglise	Rue du Vivier, 11 – Evier	eau de distribution limpide, incolore
03-0	Zone 6: Geneveaux	A.C. de Léglise	Rue du Couvent, 14 – Robinet cuisine	eau de distribution limpide, incolore

### TABLEAU II: Résultats.

01-0 : Zone 3: Mellier

PARAMETRES	RESULTATS	UNITES	VALEURS PARAMÉTRIQUES (*)		METHODES
			IMPERATIVES	INDICATIVES	
Cuivre total (#)	818	µg/l	2000	-----	IME-OPA-301/2

02-0 : Zone 3: Mellier

PARAMETRES	RESULTATS	UNITES	VALEURS PARAMÉTRIQUES (*)		METHODES
			IMPERATIVES	INDICATIVES	
Cuivre total (#)	878	µg/l	2000	-----	IME-OPA-301/2

03-0 : Zone 6: Geneveaux

PARAMETRES	RESULTATS	UNITES	VALEURS PARAMÉTRIQUES (*)		METHODES
			IMPERATIVES	INDICATIVES	
Chlore libre sur site (#)	< 0.03	mg/l	-----	0.25	IME-OPA-054/1
Germes aérobies totaux à 22°C (#)	12	/ml	-----	(**)	IME-OPA-800
Bactéries coliformes (#)	28	/100ml	-----	0	IME-OPA-802/2
Escherichia coli (#)	0	/100ml	0	-----	IME-OPA-802/2
Entérocoques intestinaux (#)	0	/100ml	0	-----	IME-OPA-804

(\*) Valeurs maximales admissibles selon Art. D.185 du Code de l'eau – Annexe réglementaire 31.

(\*\*) Les résultats doivent être acceptables pour le consommateur, être comparés aux précédents et ne subir aucun changement anormal dans le temps.

(#) : Essai accrédité

### REMARQUES :

Le laboratoire est accrédité BELAC pour le prélèvement ponctuel des eaux de piscine et des eaux de distribution au robinet.

Ce rapport ne concerne que les objets soumis aux essais.

Le présent document ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord du laboratoire.

Les incertitudes de mesures (pour les paramètres accrédités), les procédures d'essais et le rapport d'échantillonnage le cas échéant sont disponibles sur simple demande.

Sauf demande écrite du client, les échantillons seront éliminés :

- immédiatement pour les échantillons soumis à l'analyse microbiologique

- 10 jours ouvrables après l'envoi du rapport pour les échantillons soumis aux autres analyses.

Dans le cas d'analyse d'eau de piscine, un tableau récapitulatif des résultats se trouve en annexe du présent rapport .